


Buskoppler MAS

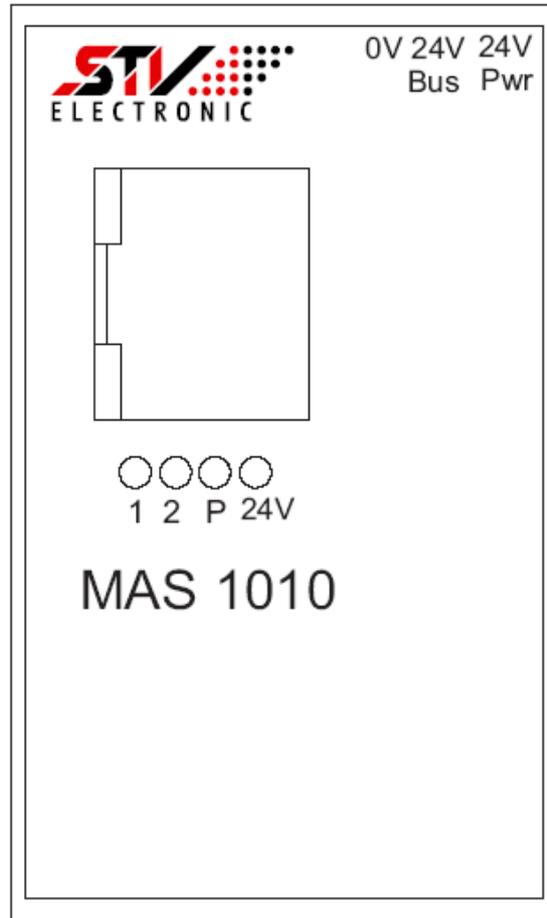

Funktions- und Anschluss- Beschreibung

Anschlußbelegung:

Klemmstelle Nr.	Anschluss	Bezeichnung
1	0V	0V Powersupply
2	24V Bus	+24V Logig Powersupply
3	24V Power	+24V Load Powersupply
4	RJ45	Ethernet TCP

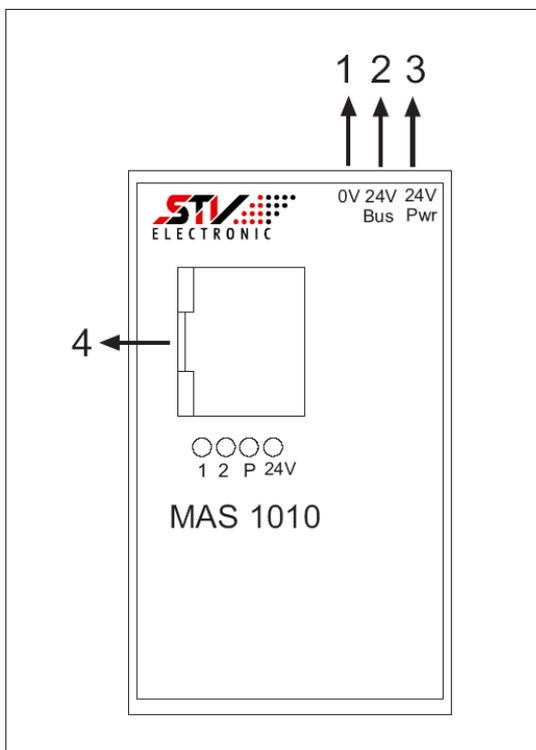


Bild: Anschlüsse des Buskopplers



Hinweis

Für 0V- und Load- Powersupply sollte der Leitungsquerschnitt mindestens 1,5mm² betragen